



CHLORATES – CAMPBON-SILLON

RÉSULTATS 20 JUILLET 2026

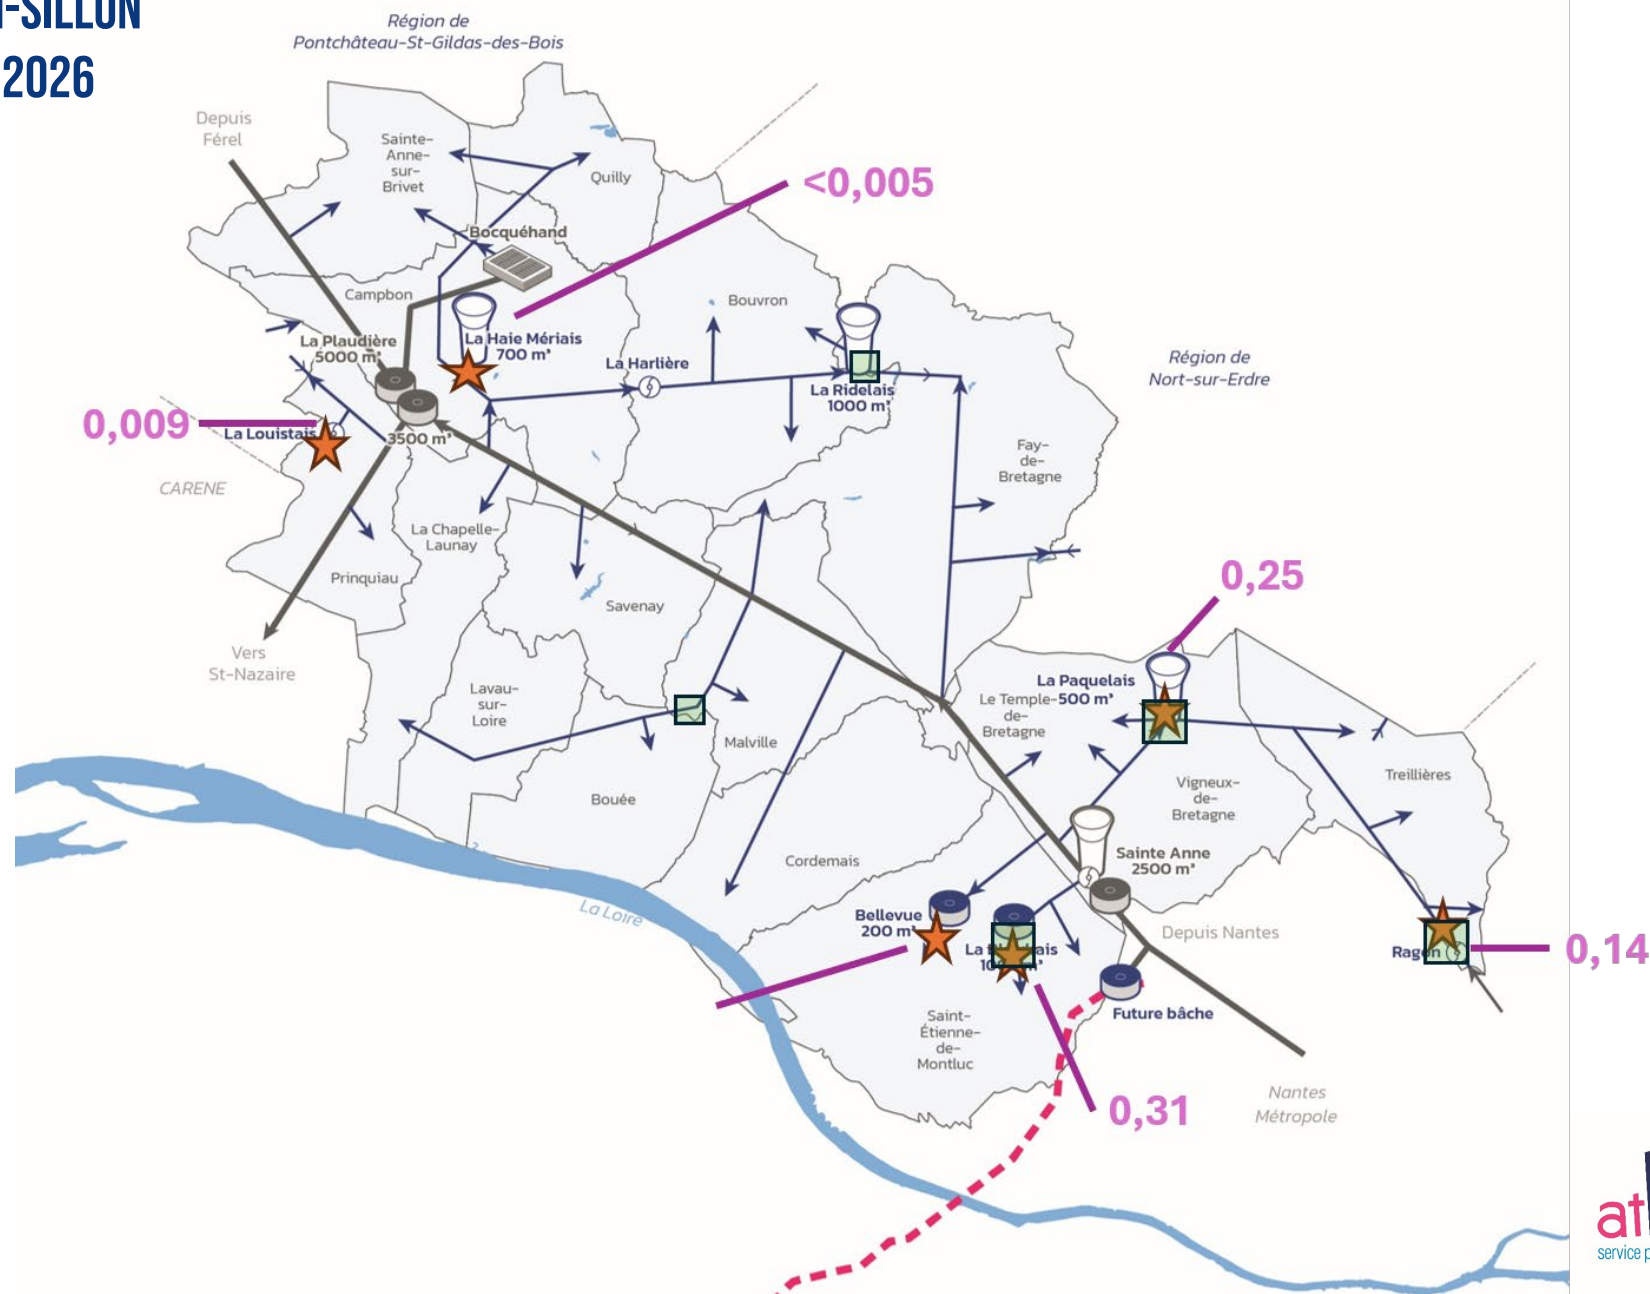

CHLORATES – CAMPBON-SILLON

RÉSULTATS 20 JUILLET 2025




Communes	Lieu de prélèvement	Limite de qualité en mg/L	Résultats en mg/L
TREILLIERES	Surpression de Ragon	0,70	0,14
VIGNEUX-DE-BRETAGNE	Château d’eau « La Paquelais »	0,70	0,25
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC	Réservoir « La Blordrais »	0,70	0,31
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC	Réservoir « Bellevue »	0,70	-
PRINQUIAU	Surpression « La Louistais »	0,25	0,009
CAMPBON	Château d’eau « La Haie Mériaïs »	0,25	<0,005



CHLORATES – CAMPBON-SILLON


RÉSULTATS 18 DÉCEMBRE 2025

3

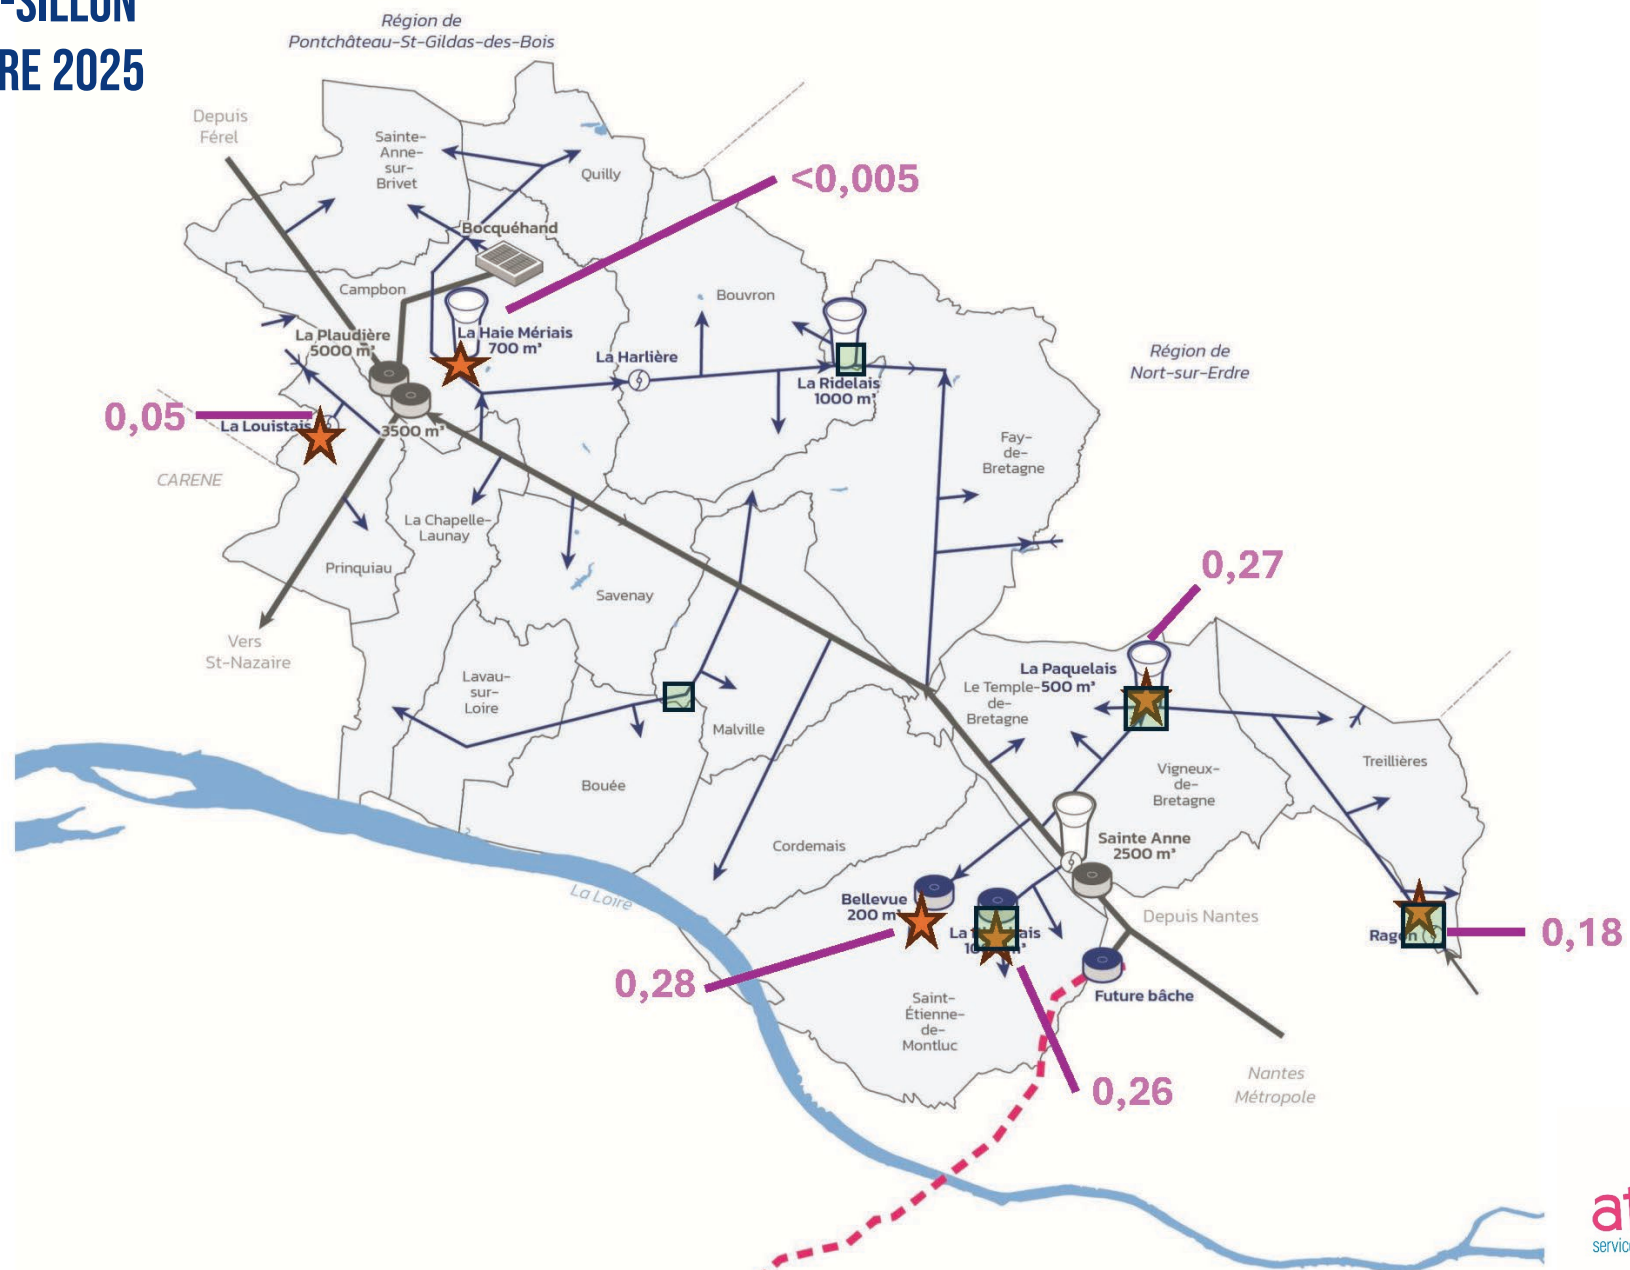

CHLORATES – CAMPBON-SILLON

RÉSULTATS 18 DÉCEMBRE 2025



Communes	Lieu de prélèvement	Limite de qualité en mg/L	Résultats en mg/L
TREILLIERES	Surpression de Ragon	0,70	0,18
VIGNEUX-DE-BRETAGNE	Château d’eau « La Paquelais »	0,70	0,27
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC	Réservoir « La Blordrais »	0,70	0,26
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC	Réservoir « Bellevue »	0,70	0,28
PRINQUIAU	Surpression « La Louistais »	0,25	0,05
CAMPBON	Château d’eau « La Haie Mériaïs »	0,25	<0,005

