


# CHLORATES - CAMPBON-SILLON

## RÉSULTATS 18 DÉCEMBRE 2025

1

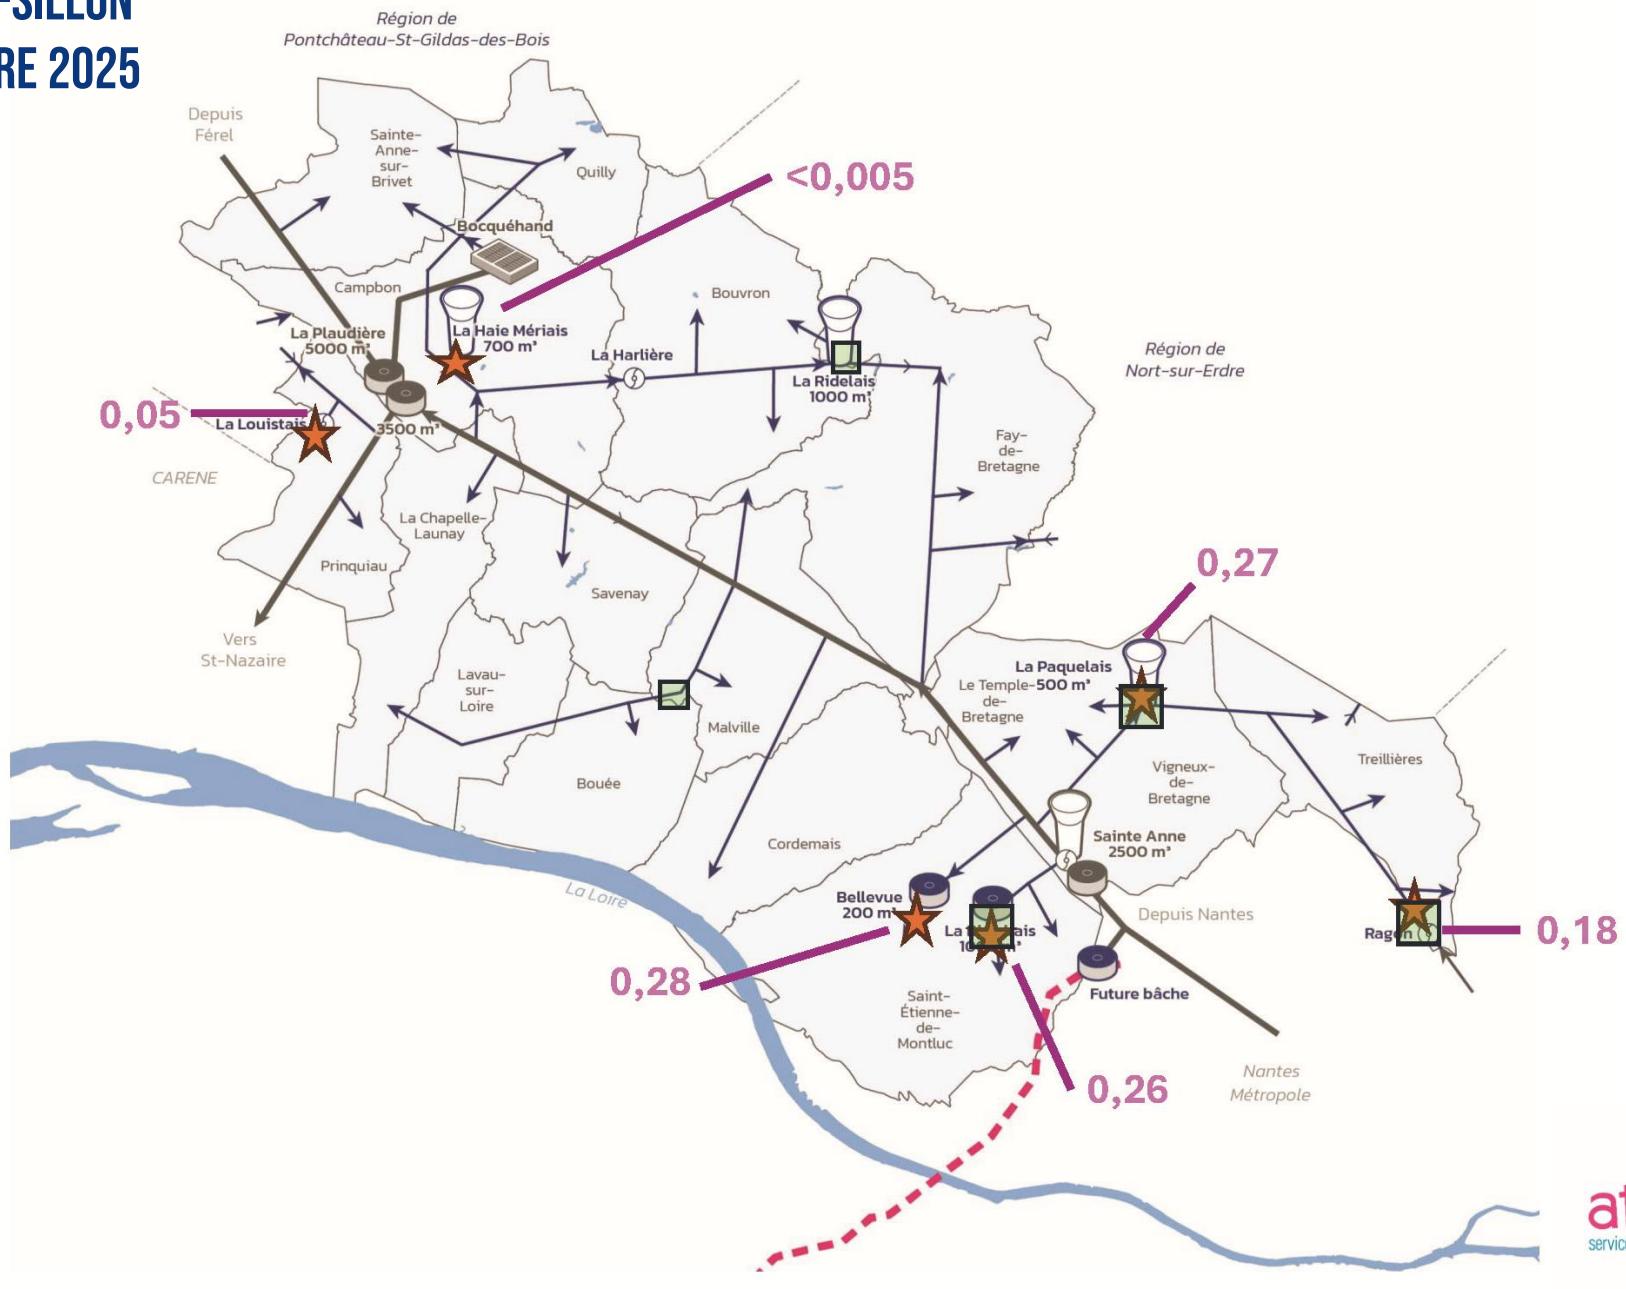

# CHLORATES - CAMPBON-SILLON

## RÉSULTATS 18 DÉCEMBRE 2025

2

Communes	Lieu de prélèvement	Limite de qualité en mg/L	Résultats en mg/L
TREILLIERES	Surpression de Ragon	0,70	0,18
VIGNEUX-DE-BRETAGNE	Château d'eau « La Paquelais »	0,70	0,27
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC	Réservoir « La Blordrais »	0,70	0,26
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC	Réservoir « Bellevue »	0,70	0,28
PRINQUIAU	Surpression « La Louistais »	0,25	0,05
CAMPBON	Château d'eau « La Haie Mériais »	0,25	<0,005

